


Laboratoř 1.SčV, a.s., Příbram, akreditovaná ČIA pod číslem 1430  
 Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX  
 Laboratoř pitných vod

Telefon: 318 622 631, linka 233 Fax: 318 627 359 e-mail: jbulinova@1scv.cz

## PROTOKOL o zkouškách

vzorku číslo: 2009/1899 - PIV

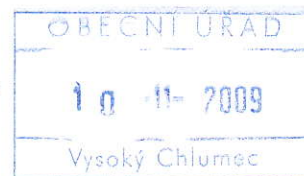

**Zákazník:** OÚ Vysoký Chlumec  
 Vysoký Chlumec čp.14  
 26252 Vysoký Chlumec

**Objednávka č.:** 27/06

**Místo odběru:** Vodovod, Pořešice, čp.22

**Identifikace:**

**Odběr provedl:** Zákazník p. Stejskal

**Příjem provedl:** Tesárková Šárka

**Označení vzorku:** POŘ

**Klasifikace vzorku:** Pitná voda, veřejné zásobování, externí VZ

**Datum odběru:** 26.10.2009

**Datum příjmu:** 26.10.2009

**Datum zahájení analýz:** 26.10.2009

**Datum ukončení:** 06.11.2009

Limitní hodnoty byly převzaty z Vyhlášky MZD ČR č.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění Vyhlášky č.187/2005 ze dne 4.5.2005. Tyto hodnoty nejsou předmětem akreditace.

MH-Mezní hodnota., NMH-Nejvyšší mezní hodnota.

Nejistota (NM) je vyjádřena jako kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření k=2) a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%. Nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu a nevztahuje se na výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti, A-akreditovaná metoda, N-neakreditovaná metoda.

### mikrobiologie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda	limit, typ	porov. s limitem
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP-M02 (ČSN EN ISO 9308-1)	A 0 (MH)	vyhovuje
Enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP-M03 (ČSN ISO 7899-2)	A 0 (NMH)	vyhovuje

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. U vzorků neodebraných laboratoři, neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Příbram, 06.11.2009

Ing. Jitka Bulinová  
 vedoucí laboratoře

